


バタフライ弁詳細
(S=1/4)

備考

1. H寸法はH、W、L、～管芯のレベルを示します
2. 条件により、ウェートをアームに取付ける場合があります
3. 条件により、フロートの大きさ・アームの長さを変更する場合があります

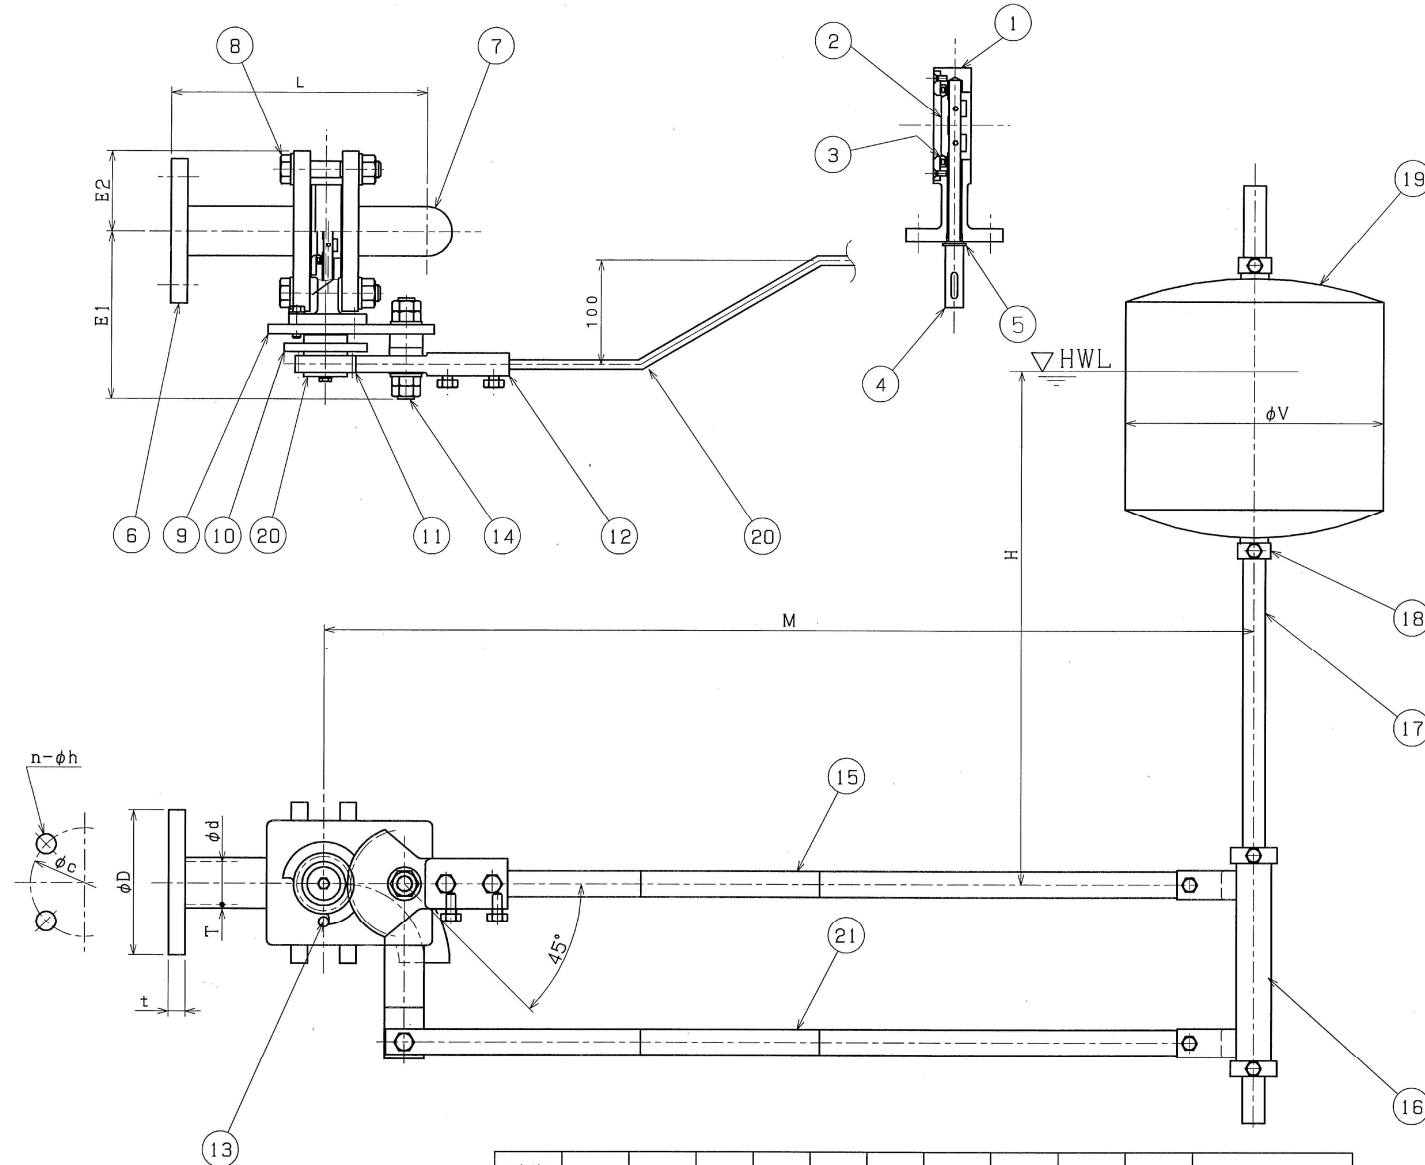

注記

1. T寸法は+20%～-10%を許容値と定める
2. E1・E2寸法は参考値です
3. H寸法は取付場所における精度に依存するため、許容値は与えられません

呼び径	d	D	C	t	h	n	T	L	V	E1	E2	M
	40	140	105	16	19	4	3.7	250	250	175	77.5	500~900
許容値	+2.0 -2.0	+1.5 -1.5	+3.0 -0.0	+0.5 -0.5		注記1	+5.0 -5.0	+3.0 -1.0	注記2	注記2	+5.0 -5.0	

21	副レバー	SUS304	1	
20	ギヤ押え	SUS316	1	
19	フロート	SUS316	1	
18	カラ	SUS316	4	
17	フロートパイプ	SUS304	1	
16	連結金具	SCS14	1	
15	レバー	SUS304	1	
14	扇ギヤ軸	SUS316	1	
13	ストッパーピン	SUS316	1	
12	扇ギヤ	SCS14	1	
11	ビニオン	SCS14	1	
10	ストッパー	SCS14	1	
9	支え台	SUS316	1	
8	弁箱ボルト	SUS304	1s	
7	片フランジエルボ管	SUS304	1	
6	短管	SUS304	1	
5	Eリング	SUS304	1	
4	弁棒	SUS304	1	
3	弁座	NBR	1	
2	弁体	SCS13	1	
1	弁箱	SCS13	1	

符号	品名	材料	個数	摘要
----	----	----	----	----

図名	ギヤ式バタフライフロート弁 40A(10K)			
----	---------------------------	--	--	--

製図	K.Miyaji	検図	K.Miyaji	審査	K.Kobayashi	尺度	1/5
----	----------	----	----------	----	-------------	----	-----

平成 27年 4月 17日	図番	L-40A1
第三角法		

④ 千代田工業株式会社