| 受注契約番号 | 製　作　仕　様　書 |
|---|---|

| 御納入先 様 | 名　称 | 数　量 |
|---|---|---|
| 御注文先 様 | JWWA B 126型　ダクタイル鋳鉄製<br>水道用補修弁<br>３種-７５キャップ式ボール弁 | |

## 仕　様　明　細

| １．主要項目 | | ３．検　査 |
|---|---|---|
| 形　式： | JWWA B126型 | （社内検査）　（水協検査）　立会検査 |
| | | 弁箱耐圧試験：水 圧 2.3MPa |
| 呼び径： | 75 mm | 弁座漏れ試験：水 圧 1.0MPa |
| | | 開閉作動試験：　有 |
| 使用流体： | 上　水 | 形状寸法検査：　有 |
| 使用圧力： | 1.0 MPa | 塗装検査：　有 |
| 最高許容圧力： | 1.4 MPa | |
| フランジ規格： | 10K(上部GF・下部RF) | |
| フランジ厚さ： | 21 (18＋3) mm | ４．塗　装 |
| 面間距離： | 100 mm | 本体内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 操作方式： | キャップ式 | |
| 開閉方向： | 右回り開き | 本体外面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 回転数： | 約2.5回転 | |
| | | |
| ２．主要部材料 | | ５．付　属　品（　　台分） |
| 弁　箱 | FCD 450-10 | |
| 弁　棒 | C 3771B | |
| 弁　体 | CAC 406 | |
| 弁　座 | SBRにテフロンコーティング（芯金入り） | |
| | | |
| | | ６．図面番号 |
| | | TC-3100-BST |

| 符号 | 訂正記事 | 年月日 | 担当 |
|---|---|---|---|
| | H.Miyagawa | I.Endo | K.Miyazi |

㈱千代田工業株式会社

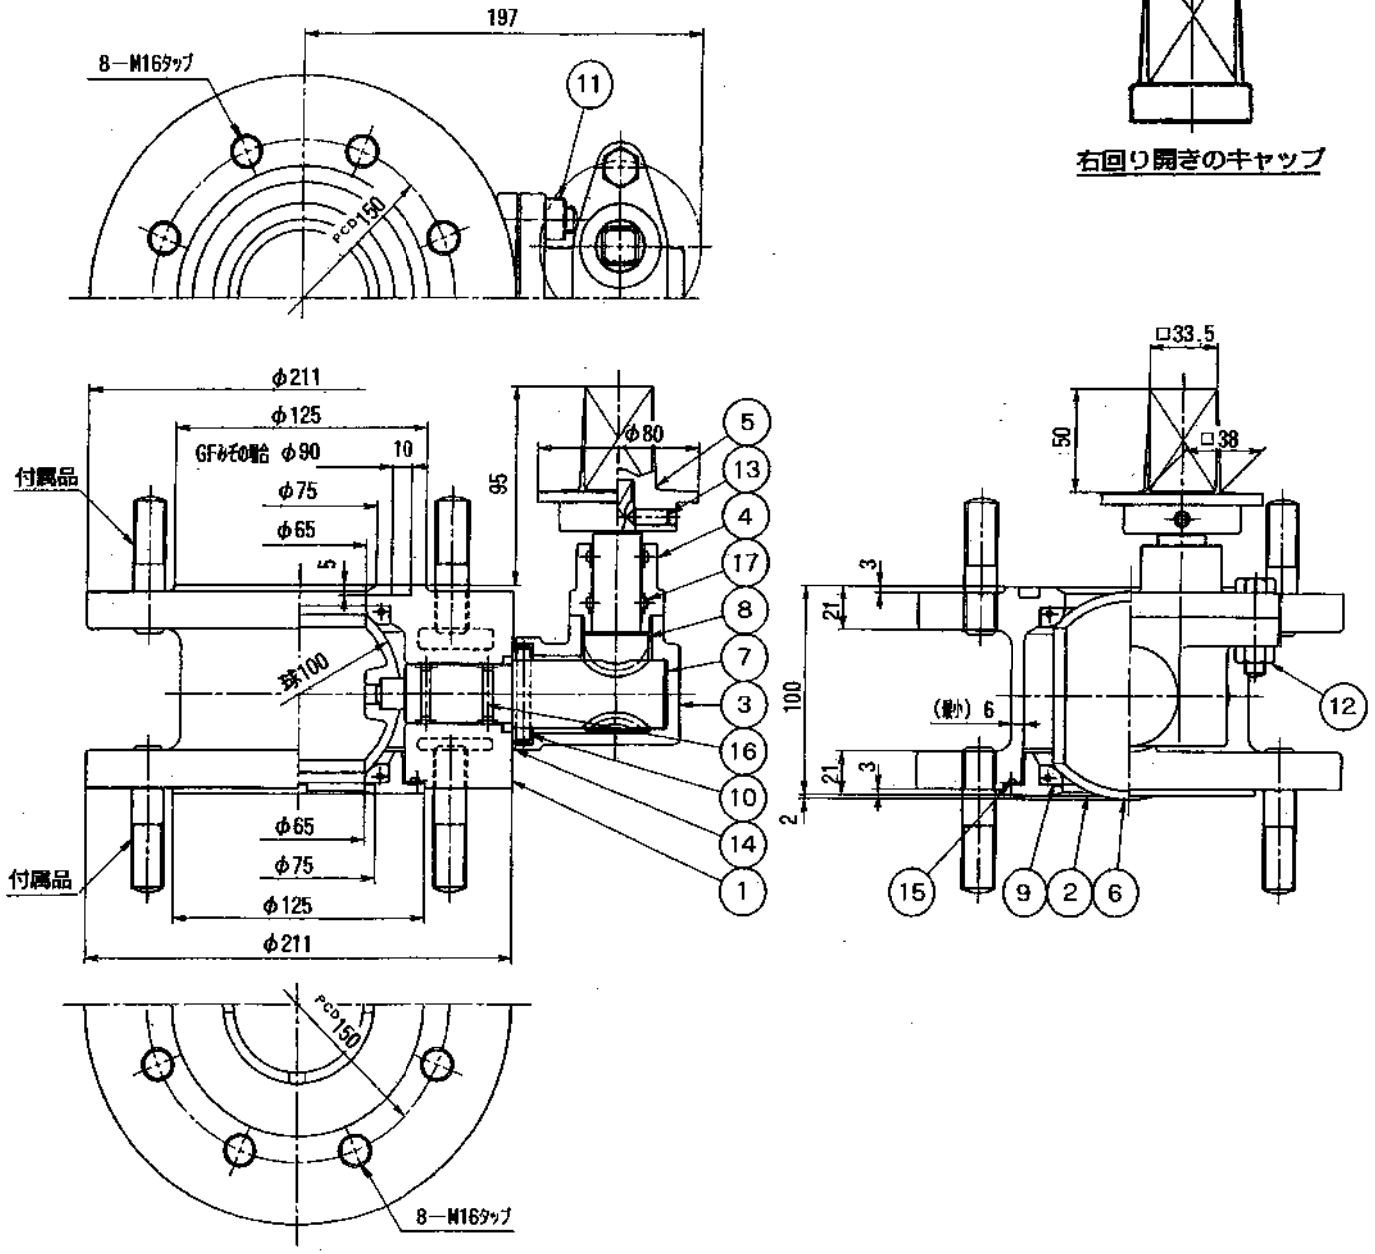


右回り開きのキャップ

| 品番 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 植込ボルト・ナット | SUS 304 | 16 | |
| 17 | O リング | N B R | 2 | |
| 16 | O リング | N B R | 2 | |
| 15 | O リング | N B R | 1 | |
| 14 | ガスケット | V/#6500 | 1 | |
| 13 | 六角穴付止めねじ | SUS 304 | 1 | |
| 12 | 六角ボルト・ナット | SUS 304 | 2組 | 座金付 |
| 11 | 六角ボルト・ナット | SUS 304 | 2組 | 座金付 |
| 10 | ピン | SUS 304 | 1 | |
| 9 | 弁座 | N B R | 2 | テフロン張り |
| 8 | ウォーム軸 | C 3771B | 1 | |
| 7 | ウォームホイル軸 | C 6782B | 1 | |
| 6 | 弁体 | CAC 406 | 1 | Niメッキ |
| 5 | キャップ | FCD450-10 | 1 | |
| 4 | グランド | FCD450-10 | 1 | |
| 3 | ギアボックス | FCD450-10 | 1 | |
| 2 | 弁座押え | SCS 13 | 1 | |
| 1 | 弁箱 | FCD450-10 | 1 | |

図名: JWWA B 126 準拠 ダクタイル鋳鉄製 3種（10K）
水道用 補修弁
キャップ式 ボール弁 φ75x100L

| 製図 | 写図 | 審査 | 尺度 |
|---|---|---|---|
| J.Endo | K.Miyaji | Y.Ohosima | free |

平成 16 年 6 月 日
第 3 角 法
図番 TC-3100-BST

千代田工業株式会社