

受注契約番号

製 作 仕 様 書

御納入先	名 称	数 量
様	ダクタイトル鋳鉄 水道用 キャップ式 補修弁 2種-75-L100 キャップ式ボール弁	
御注文先		
様		



仕 様 明 細

1. 主要項目	3. 検 査
形式・規格 : JWWA B126型	(社内検査) (水協検査) 立会検査
呼び径 : 75 mm	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75 MPa
使用流体 : 上 水	弁座漏れ試験 : 水圧 0.75 MPa
使用圧力 : 0.75 MPa	開閉作動試験 : 有
最高許容圧力 : 1.30 MPa	形状寸法検査 : 有
フランジ規格 : 7.5K(上部GF・下部RF)	塗 装 検 査 : 有
フランジ厚さ : 21(18+3) mm	
面間距離 : 100 mm	4. 塗 装
操作方式 : キャップ式	本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
開閉方向 : 左回り開き	本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装
回転数 : 約 2.5 回転	

2 主要部材料	5.付 属 品 (台 分)
弁 箱 FCD 450-10	
弁 棒 C 6782B	
弁 体 ABS 樹脂	
弁 座 SBRにテフロンコーティング(芯金入り)	

	6. 図 面 番 号
	TC-372-100-BAG

符 号	訂 正 記 事
年 月 日	担 当
H.Miyagawa	I.Endo
	K.Miyaji

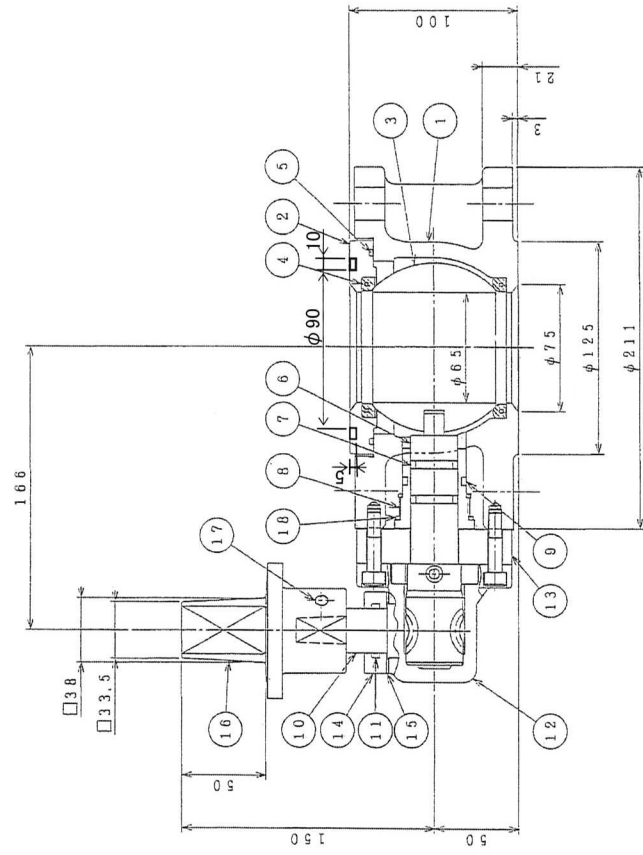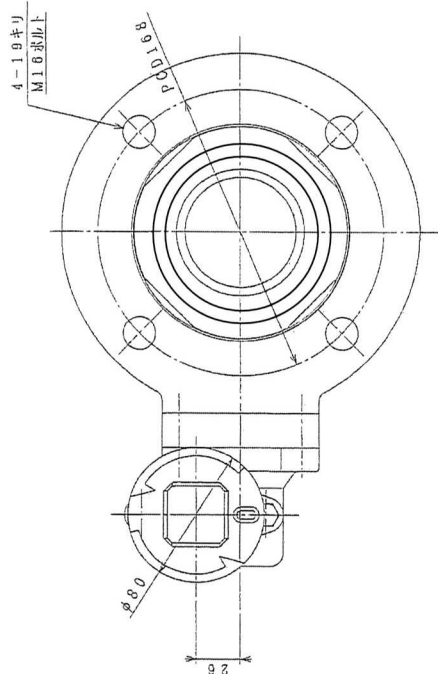

品番	部品名	材料	個数	備考
18	オリング	NBR	1	
17	六角穴付止ねじ	SUS 304	1	
16	キヤップ	FCD450-10	1	
15	ガスケット	V#6500	1	
14	ウォーム軸押え	C 3771	1	
13	アダプター	FCD450-10	1	
12	ギヤケース	FCD450-10	1	
11	オリング	NBR	1	
10	ウォーム軸	C 6782 BD	1	
9	オリング	NBR	1	
8	軸受	C 3604	1	
7	オリング	NBR	2	
6	ウォームホイール	C 6782 BD	1	
5	オリング	NBR	1	
4	弁座	NBR	2	77D貼り
3	弁体	ABS樹脂	1	
2	弁座受	C 3771	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

ダクタイル鋳鉄製 上部GF (JWWA B 126 型)
水道用補修弁
 キャップ式・ボール弁 φ75×100L-2種(7.5K)

製	写	番	尺
K.Miyaji	K.Kobayashi	M.Nishizawa	Free
図	査	度	
平成25年9月11日			
第三角法			
TC-372-100-BAG △			