受注契約番号	製　作　仕　様　書

御納入先　　様	名　称	数　量
御注文先　　様	JWWA B 126型　ダクタイル鋳鉄製 水道用補修弁 ４種-７５キャップ式ボール弁	

仕　様　明　細

１．主要項目		3．検　査
形　式：	JWWA B126型	（社内検査）　（水協検査）　立会検査
		弁箱耐圧試験：水圧 ２．４ MPa
呼び径：	75 mm	弁座漏れ試験：水圧 １．７６MPa
		開閉作動試験：　有
使用流体：	上　水	形状寸法検査：　有
使用圧力：	２．４ MPa	塗装検査：　有
最高許容圧力：	２．２ MPa	
フランジ規格：	１６K　上部GF　下部RF	
フランジ厚さ：	２３(２０＋３)　mm	4．塗　装
面間距離：	100　mm	本体内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
操作方式：	キャップ式	
開閉方向：	右回り開き	本体外面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
2．主要部材料		5．付　属　品（　　台分）
弁　箱	FCD 450-10	
弁　棒	C 3771B	
弁　体	CAC 406	
弁　座	SBRにテフロンコーティング（芯金入り	
		6．図面番号
		TC-362-100-B-16K

符号	訂正記事	年月日	担当
	H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyazi

㈱千代田工業株式会社

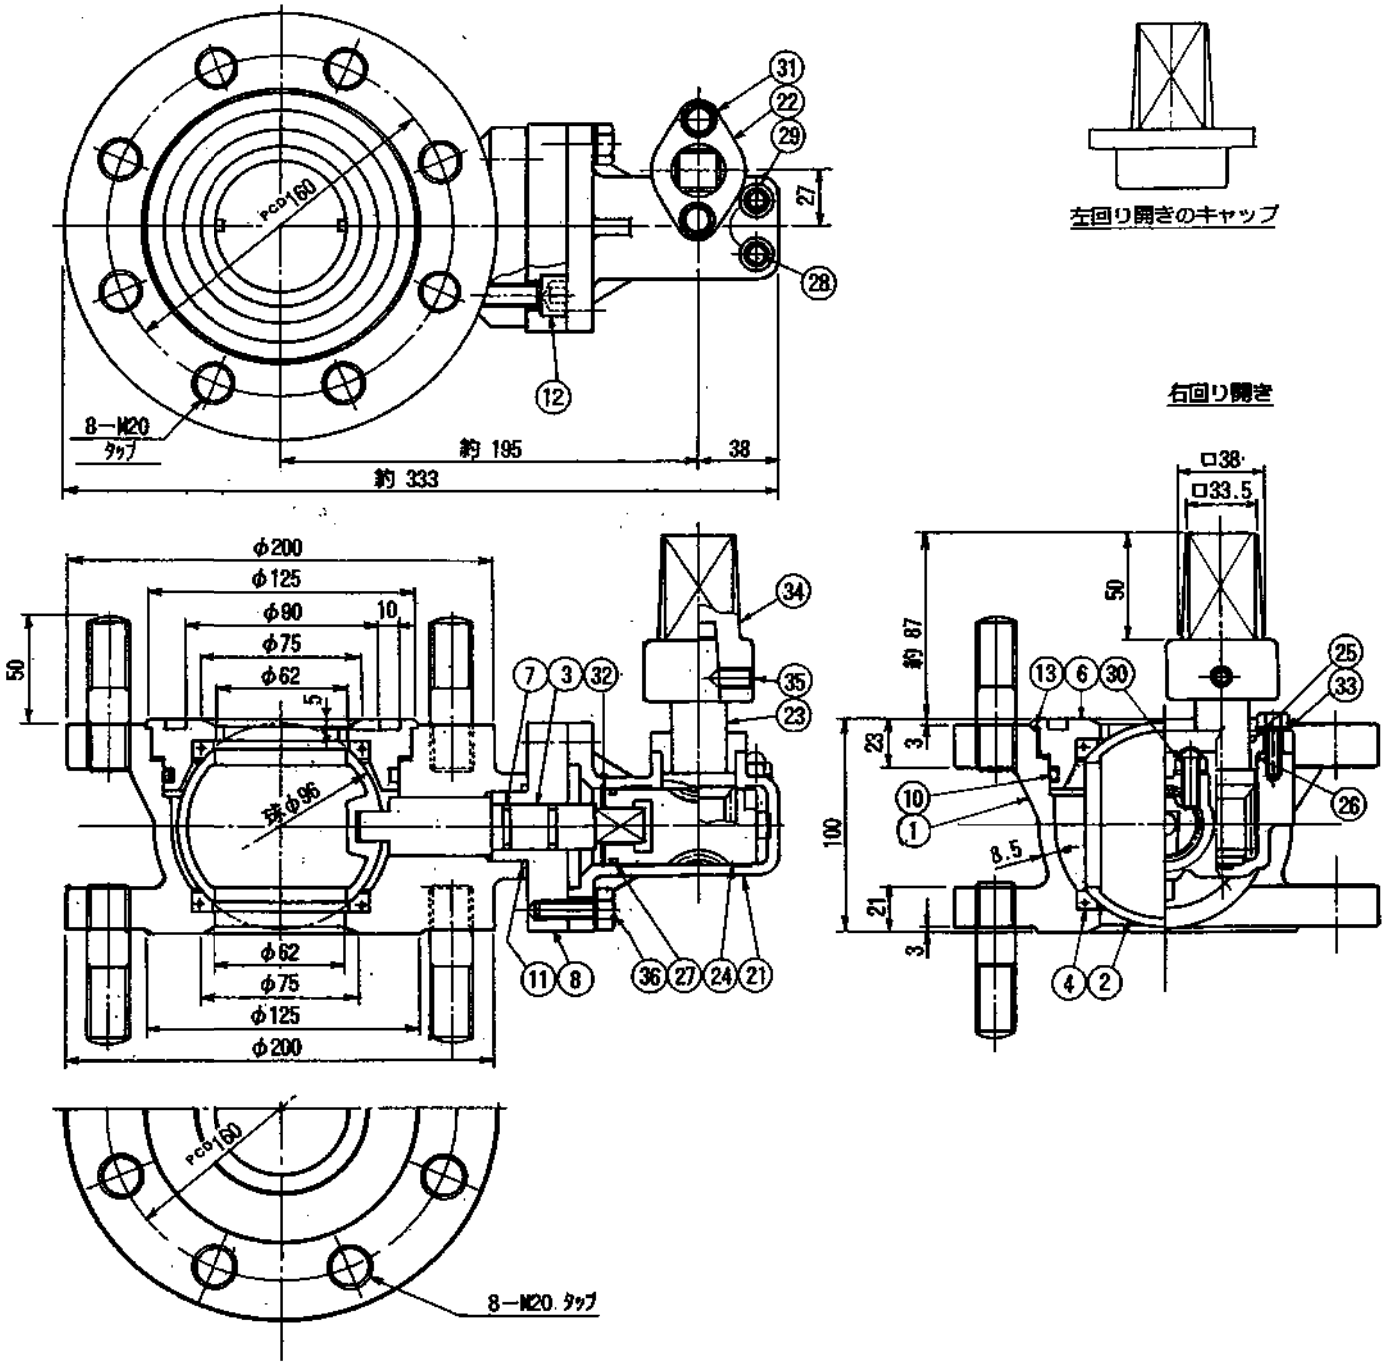

機番	部品名称	材料	個数	備考
	植込ボルト・ナット	SUS 304	16	M20
36	六角ボルト・座金	SUS 304	4	M10
35	六角穴付止めねじ	SUS 304	1	M10
34	キャップ	FCD450-10	1	
33	平座金	SUS 304	2	M8用
32	C形穴用止め輪	SUS 304	1	軸φ36
31	六角ボルト	SUS 304	2	M8
30	六角穴付止めねじ	SCM 435	2	M8 平先
29	シールワッシャ	市販品	2	SUSW-a
28	六角袋ナット	SUS 304	2	M8 3種
27	Oリング	NBR	1	G30
26	Oリングト	NBR	1	S31.5
25	Oリング	NBR	1	G25
24	ウォームホイール	C 6782B	1	
23	ウォーム軸	SUS 403	1	
22	押えフランジ	FCD450-10	1	
21	ギアケース	FCD450-10	1	
13	Oリング	NBR	1	S115
12	六角穴付ボルト	SUS 304	2	M12
11	Oリング	NBR	1	P32
10	Oリング	NBR	1	P100
8	弁棒受	C 3771B	1	対 C 3604B
7	Oリング	NBR	2	P18
6	弁箱弁座受	CAC 406	1	
4	弁箱弁座	SBR	2	テフロン塗り
3	弁棒	C 3771B	1	
2	弁体	CAC 406	1	Niメッキ
1	弁箱	FCD450-10	1	

図名	ダクタイル鋳鉄製 16K 水道用補修弁 キャップ式 ボール弁 φ75×100L				
製図	I.Endoh	写図	K.Miyaji	検査	Y.Ohosima
尺度	free				
平成 16 年 11月 日		図番	TC-362-100-B-16K		
第3角法					

千代田工業株式会社

M