


|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 受注契約番号                     |  | <b>製 作 仕 様 書</b>                                             |                                 |     |            |        |          |
| 御納入先                       |  | 名 称<br>JWWA B 126型 ダクタイル鋳鉄製<br>水 道 用 補 修 弁<br>2種-75-レバー式ボール弁 |                                 | 数 量 |            |        |          |
| 御注文先                       |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| <b>仕 様 明 細</b>             |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| <b>1 . 主 要 項 目</b>         |  |                                                              | <b>3. 検 査</b>                   |     |            |        |          |
| 形 式 : JWWA B126型           |  |                                                              | ( 社 内 検 査 ) ( 水 協 検 査 ) 立 会 検 査 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              | 弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75 MPa            |     |            |        |          |
| 呼 び 径 : 75 mm              |  |                                                              | 弁座漏れ試験 : 水圧 0.75 MPa            |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              | 開閉作動試験 : 有                      |     |            |        |          |
| 使 用 流 体 : 上 水              |  |                                                              | 形状寸法検査 : 有                      |     |            |        |          |
| 使 用 圧 力 : 0.75 MPa         |  |                                                              | 塗 装 検 査 : 有                     |     |            |        |          |
| 最高許容圧力 : 1.30 MPa          |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| フランジ規格 : 7.5K RF           |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| フランジ厚さ : 21(18+3) mm       |  |                                                              | <b>4. 塗 装</b>                   |     |            |        |          |
| 面 間 距 離 : 100 mm           |  |                                                              | 本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装         |     |            |        |          |
| 操 作 方 式 : レバー式             |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| 開 閉 方 向 : 左回り開き            |  |                                                              | 本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装         |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| <b>2 主 要 部 材 料</b>         |  |                                                              | <b>5.付 属 品 ( 台 分 )</b>          |     |            |        |          |
| 弁 箱 FCD 450-10             |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| 弁 棒 SUS 403                |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| 弁 体 ABS樹脂                  |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| 弁 座 SBR(にテフロンコーティング(芯金入り)) |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
| ハ ン ド ル SUS 403            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              | <b>6. 図 面 番 号</b>               |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              | T-372-100-BA-R                  |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |
|                            |  |                                                              | 符 号                             |     | 訂 正 記 事    | 年 月 日  | 担 当      |
|                            |  |                                                              |                                 |     | H.Miyagawa | I.Endo | K.Miyaji |
|                            |  |                                                              |                                 |     |            |        |          |

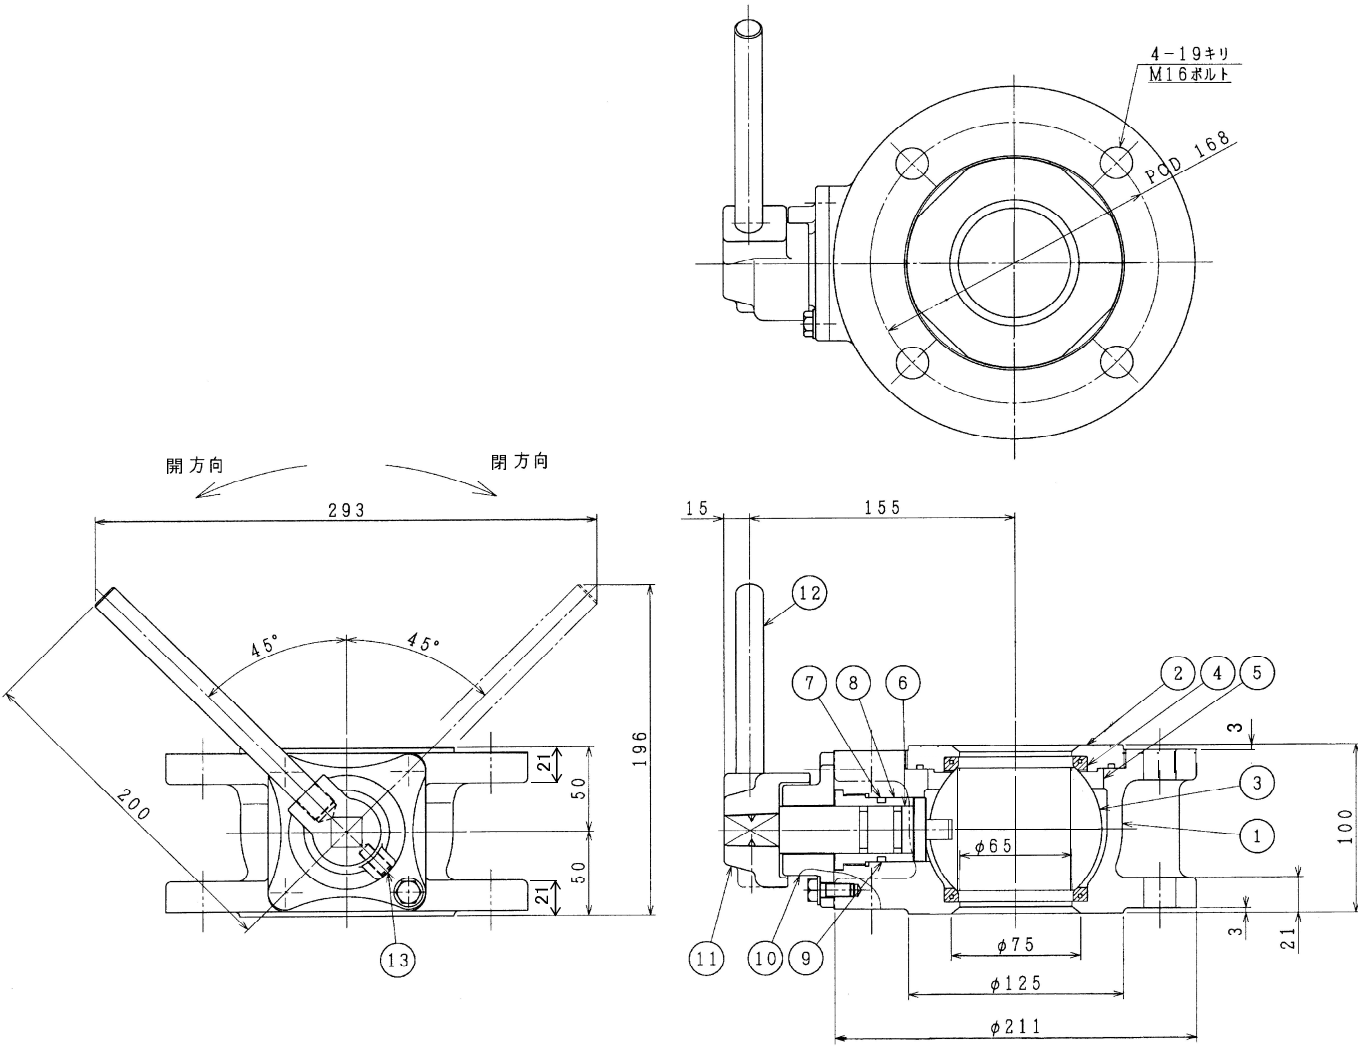

|    |         |             |     |       |
|----|---------|-------------|-----|-------|
| 13 | 六角穴付止ねじ | SUS 304     | 1   |       |
| 12 | レバーハンドル | SUS 403     | 1   |       |
| 11 | キャップ    | FCD450-10   | 1   |       |
| 10 | ストッパー   | FCD450-10   | 1   |       |
| 9  | オリング    | NBR         | 1   |       |
| 8  | 軸       | 受 C 3604    | 1   |       |
| 7  | オリング    | NBR         | 2   |       |
| 6  | 弁       | 棒 SUS 403   | 1   |       |
| 5  | オリング    | NBR         | 1   |       |
| 4  | 弁       | 座 NBR       | 2   | テフロ貼り |
| 3  | 弁       | 体 ABS樹脂     | 1   |       |
| 2  | 弁       | 座 受 C 3771  | 1   |       |
| 1  | 弁       | 箱 FCD450-10 | 1   |       |
| 品番 | 部 品 名   | 材 料         | 個 数 | 備 考   |

|                   |                                                                                   |    |        |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|
| 図名                | JWWA B 126 型 ダクタイル鋳鉄製 2種 (7.5K)<br>水 道 用 補 修 弁<br>レバー式・ボール弁 $\phi 75 \times 100L$ |    |        |                |
| 製図                | K.Miyaji                                                                          | 写真 | I.Endo | 審査             |
| 図                 |                                                                                   |    |        | K.Kobayashi    |
|                   |                                                                                   |    |        | 尺 度            |
|                   |                                                                                   |    |        | Free           |
| 平成 26 年 10 月 15 日 |                                                                                   |    | 図      | T-372-100-BA-R |
| 第三角法              |                                                                                   |    | 番      |                |