受注契約番号	製　作　仕　様　書

御納入先　　様	名　称	数　量
御注文先　　様	ダクタイル鋳鉄製 水道用補修弁 2種−75×100×150L−キャップ式　ボ―ル弁	

仕　様　明　細

1．主要項目		
形　式：	JWWA B126型に準拠	
呼び径：	上部:75	mm
	下部:100	mm
使用流体：	上　水	
使用圧力：	0．75MPa	
最高許容圧力：	1．30MPa	
フランジ規格：	上部GF・下部RF	
フランジ厚さ：	上部21（18＋3）	mm
フランジ厚さ：	下部23（20＋3）	mm
面間距離：	150	mm
操作方式：	レバ―式	
開閉方向：	左回り開き	

2 主要部材料	
弁　箱	FCD 450−10
弁　棒	SUS 403
弁　体	ABS樹脂
弁　座	SBRにテフロンコーティング（芯金入り）

3．検　査	
（社内検査）　（水協検査）　立会検査	
弁箱耐圧試験：	水圧　1．75MPa
弁座漏れ試験：	水圧　0．75MPa
開閉作動試験：	有
形状寸法検査：	有
塗装検査：	有

4．塗　装	
本体内面：	水道用エポキシ樹脂粉体塗装
本体外面：	水道用エポキシ樹脂粉体塗装

5.付　属　品	（　　台　分　）

6．図面番号
T−34−150−B

符号	訂正記事	年月日	担当

	H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyaji

千代田工業株式会社

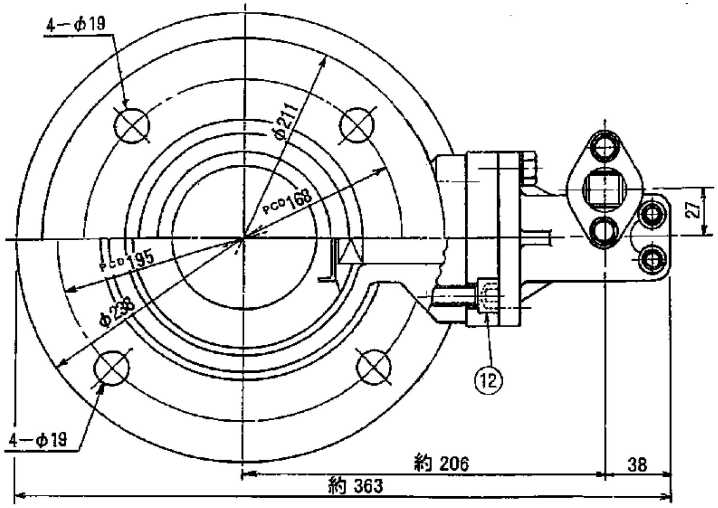

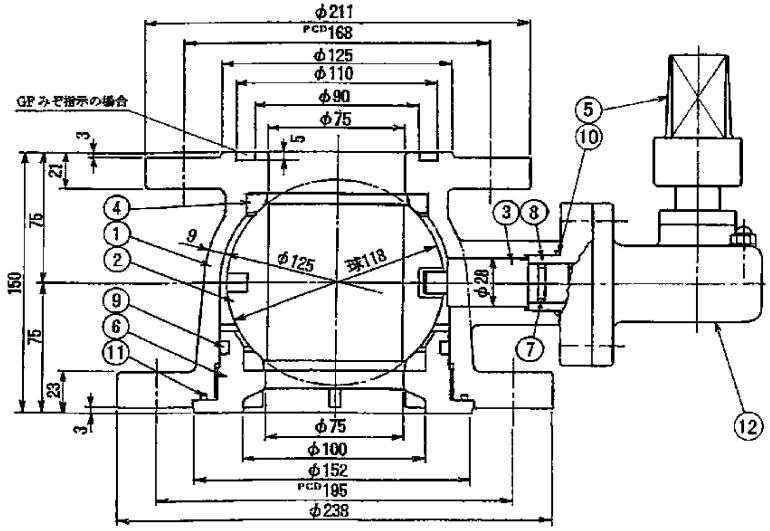

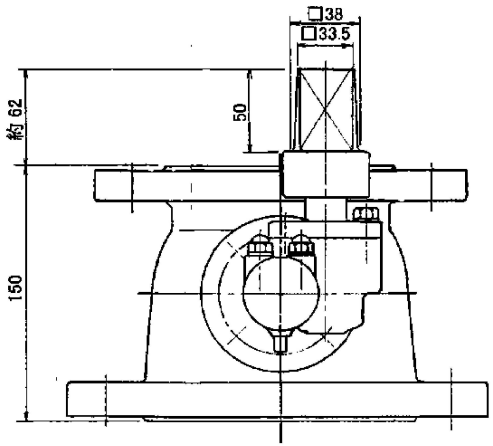

12	操作機	—	1S	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	1	
9	Oリング	NBR	1	
8	弁棒受	C 3771 B	1	又はC3604B
7	Oリング	NBR	2	
6	弁箱弁座押え	FCD450-10	1	
5	キャップ	FCD450-10	1	
4	弁箱弁座	SBR	2	
3	弁棒	SUS 403	1	
2	弁体	ABS樹脂	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
品番	部品名	材料	個数	備考

図名	ダクタイル鋳鉄製　キャップ式・ボール弁 水道用補修弁 φ75×φ100×150L－7.5K					
製図	K.Miyaji	写図	K.Kobayashi	審査	M.Nishizawa	尺度	Free
平成 20 年 11 月　日 第三角法		図番	TC-34-150-B				

千代田工業株式会社