


受注契約番号

製 作 仕 様 書

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|--------|----------|
| 御納入先 横 浜 市 水 道 局 様 | 名 称 (EM3型) 洗 浄 栓 単口-50 × 口金 65A, 50A, 40A | 数 量 | | |
| 御注文先 様 | | | | |
| 仕 様 明 細 | | | | |
| 1. 主要項目 | | 3. 検 査 | | |
| 形 式 : EM3型(弊社形式) | (社内検査) (水協検査) 立会検査 | | | |
| 呼 び 径 : 50 mm 但し, 口金の呼び 65A | 弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75 MPa 弁座漏れ試験 : 水圧 1.3 MPa | | | |
| 使用流体 : 上 水 | 開閉作動試験 : 有 | | | |
| 呼 び 圧 力 : 7.5 K | 形状寸法検査 : 有 | | | |
| 使用圧力 : 0.75 MPa | 塗 装 検 査 : 有 | | | |
| 最高許容圧力 : 1.3 MPa | | | | |
| フランジ規格 : 7.5 K RF | 4. 塗 装 | | | |
| フランジ厚さ : 20(18+2) mm | 本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装 | | | |
| 操 作 方 式 : キーキャップ | | | | |
| 開 閉 方 向 : 右回り開き | 本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装 | | | |
| 高 さ : 250 mm | | | | |
| 2. 主要部材料 | | 5. 付 属 品 (台 分) | | |
| 本 体 FCD450-10 | 開閉表示盤 × 1枚 | | | |
| め ね じ CAC 406 | | | | |
| 弁 体 CAC 406 | | | | |
| 弁 棒 C 3771B | | | | |
| 弁 N B R | | | | |
| 口金:差し金具 SUS 304 | 6. 図 面 番 号 | | | |
| 口金:押し輪 SCS 13 | FE-1202D-N3-Yo | | | |
| | FDS-3235-3-M1 (開閉表示盤) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 符 号 | 訂 正 記 事 | 年 月 日 | 担 当 |
| | | H.Miyagawa | I.Endo | K.Miyaji |

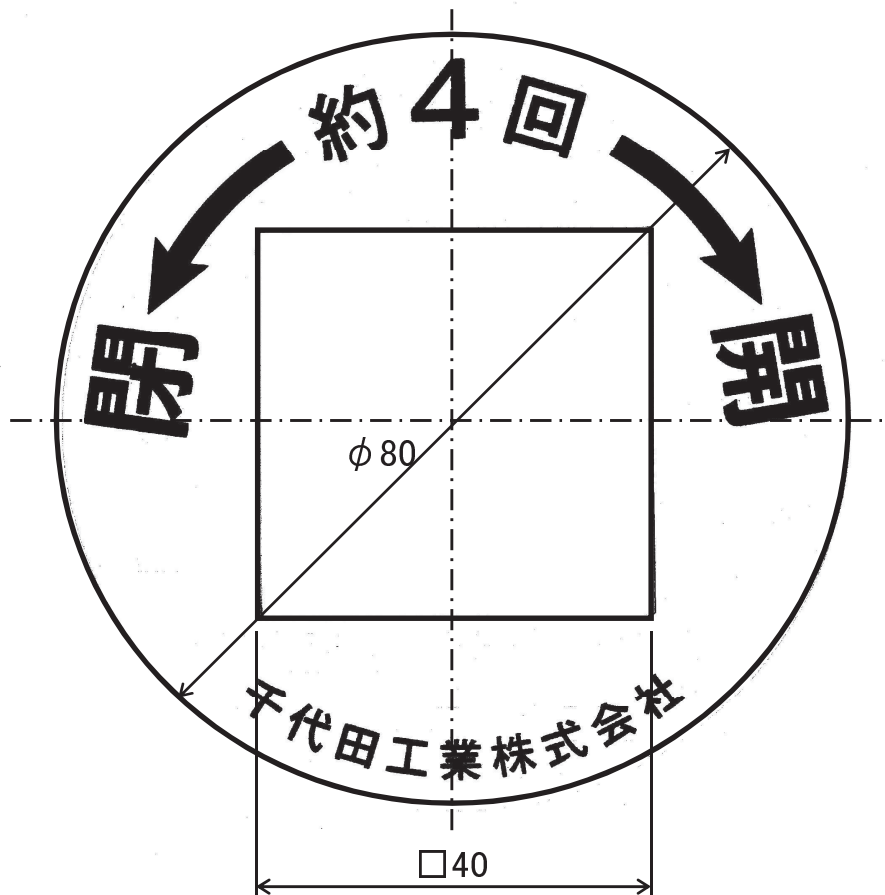

厚サ：1mm

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--------|----|----------|---|----|
| 記事 | 横浜市水道局：洗浄栓用 | | | | 図名 | 消火栓用 | |
| | ・閉・開・千代田工業株式会社 … 赤色文字 ・←約4回→ … 紺文字 | | | | | 開閉表示盤 (アルミ製) | |
| 審査 | K.Kobayashi | 写図 | I.Endo | 製図 | K.Miyaji | 平成20年 7 月 日 | 図番 |
| | | | | | | | |
| | | | | | |  千代田工業株式会社 | |