
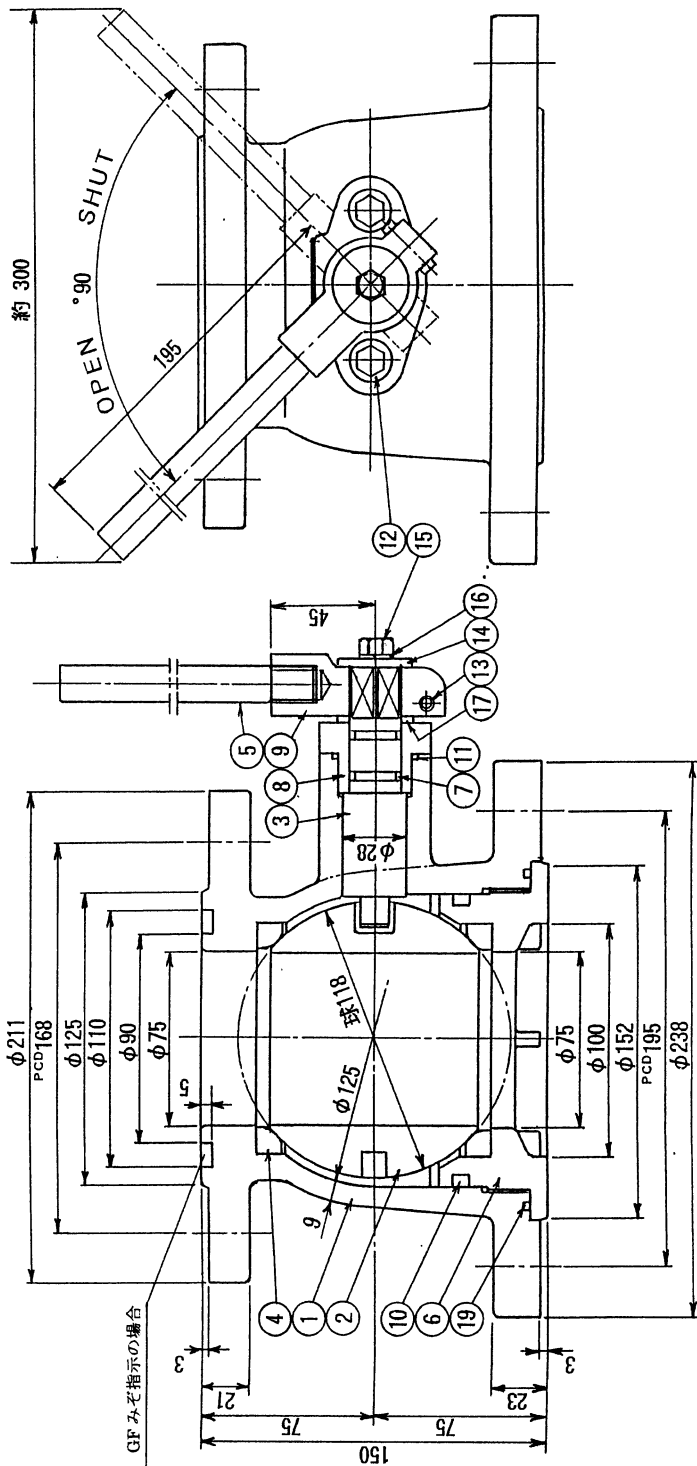


受注契約番号		製 作 仕 様 書				
御納入先		名 称 ダクタイル鋳鉄製 水道用補修弁 2種-75×100×150L-レバー式ボール弁		数 量		
御注文先						
仕 様 明 細						
1 . 主 要 項 目			3. 検 査			
形 式 : JWWA B126型に準拠			(社 内 検 査) (水 協 検 査) 立会検査			
			弁箱耐圧試験 : 水圧 1. 75MPa			
呼 び 径 : 上部:75 mm			弁座漏れ試験 : 水圧 0. 75MPa			
下部:100 mm			開閉作動試験 : 有			
使 用 流 体 : 上 水			形状寸法検査 : 有			
使 用 圧 力 : 0. 75MPa			塗 装 検 査 : 有			
最高許容圧力 : 1. 30MPa						
フランジ規格 : 上部GF・下部RF						
フランジ厚さ : 21(18+3) mm			4. 塗 装			
面 間 距 離 : 150 mm			本 体 内 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装			
操 作 方 式 : レバー式						
開 閉 方 向 : 左回り開き			本 体 外 面 : 水道用エポキシ樹脂粉体塗装			
2 主 要 部 材 料			5.付 属 品 (台 分)			
弁 箱 FCD 450-10						
弁 棒 C 3771B						
弁 体 ABS合成樹脂						
弁 座 SBRにテフロンコーティング(芯金入り)						
ハ ン ド ル SUS 403						
			6. 図 面 番 号			
			T-34-150-A			
			符 号	訂 正 記 事	年 月 日	担 当
				H.Miyagawa	I.Endo	K.Miyaji

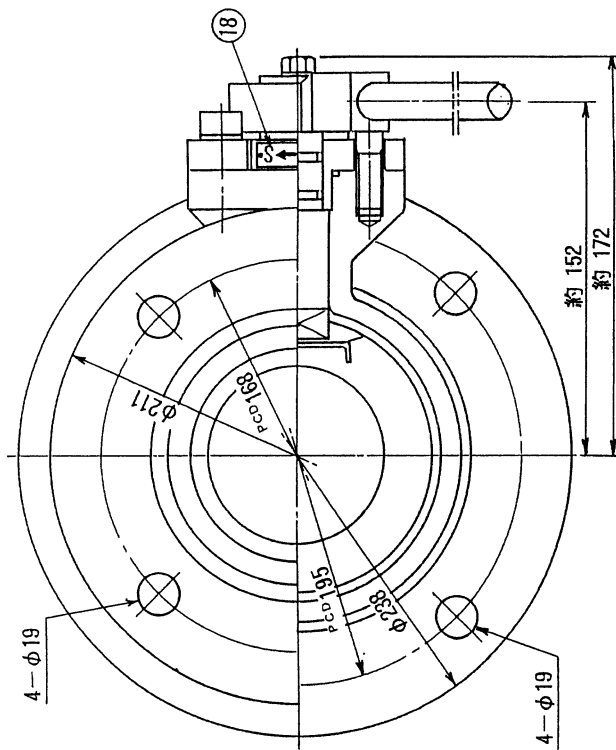

19	オリング	NBR	1	G140
18	開閉指示板	C 2801	1	
17	座板	PTFE	1	
16	バネ座金	SUS 304	1	M8用
15	六角ボルト	SUS 304	1	M8
14	座金	C 3771B	1	
13	調整用小ねじ	SUS 304	2	M6
12	六角穴付ボルト	SUS 304	2	M12
11	オリング	NBR	1	P32
10	オリング	NBR	1	P115
9	レバ-軸	FCD450-10	1	
8	弁棒受	CAC 406	1	
7	オリング	NBR	2	P18
6	弁箱弁座押え	FCD450-10	1	
5	レバ-ハンドル	SUS 403	1	
4	弁箱弁座	SBR	2	
3	弁棒	C 3771B	1	
2	弁体	ABS樹脂	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

図名 ダクタイル鋳鉄製 7.5K

水道用補修弁

レバ-式ボール弁 φ100×φ75×150L

製	写	番	尺
図 I.Endo	図 K.MiyaJi	査 H.Miyagawa	度 FLEE

平成 13 年 11 月 日 図
第 3 角 法 番

T-34-150-A

(h) 千代田工業株式会社