



持続可能な社会基盤を支える 千代田のメンテナンスサポート

JWWA B 103-1969
地下式消火栓



JIS B 2062
仕切弁




JIS B 2063
単口空気弁



JIS B 2063
双口空気弁




定期点検



定期点検は、一般に
通常2～5年に一度
実施されます。

予防保全



定期点検で劣化を早期発
見し計画的に修繕すること
で、事故を防ぎ、インフラの
長寿命化とコスト低減

緊急復旧





事故発生時に迅速にイン
フラを元に戻す（箇所特
定・応急処置・本格修
繕）ための対応。




予防保全は
万全ですか？



旧JIS規格 空気弁の製造・販売・部品も扱っています。

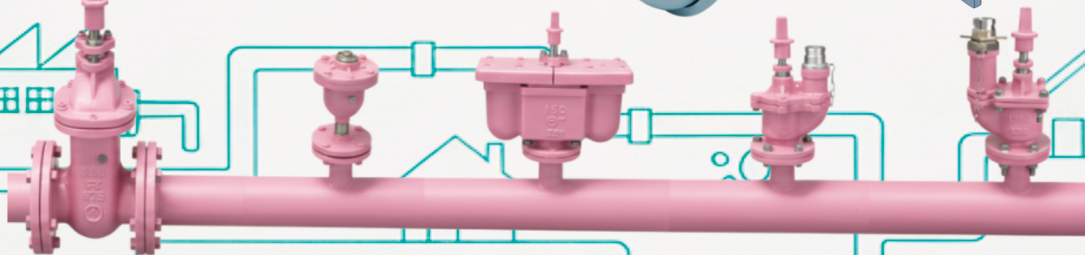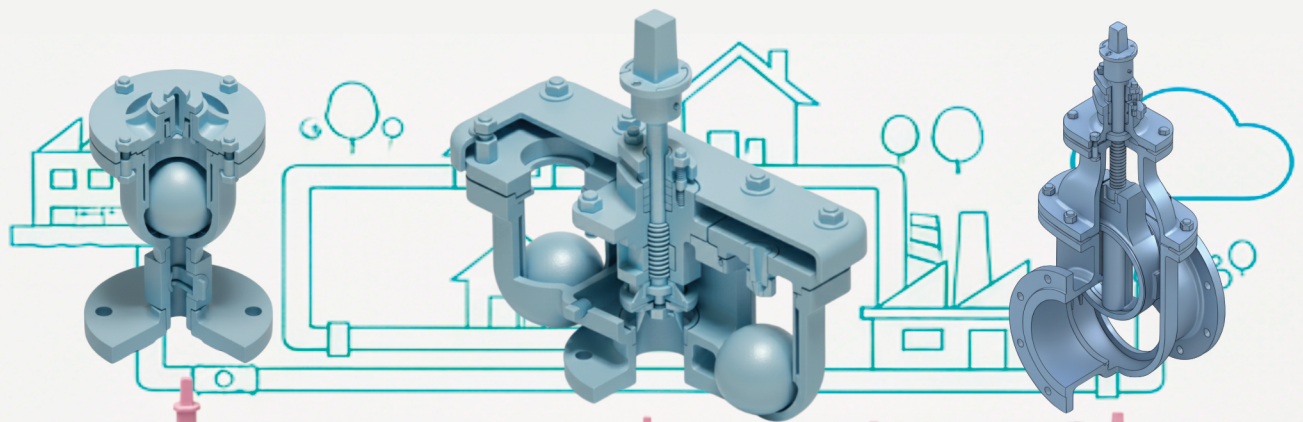

旧JIS空気弁・仕切弁など、必要な交換部品、
ご用意できます！ お問い合わせお待ちしております！

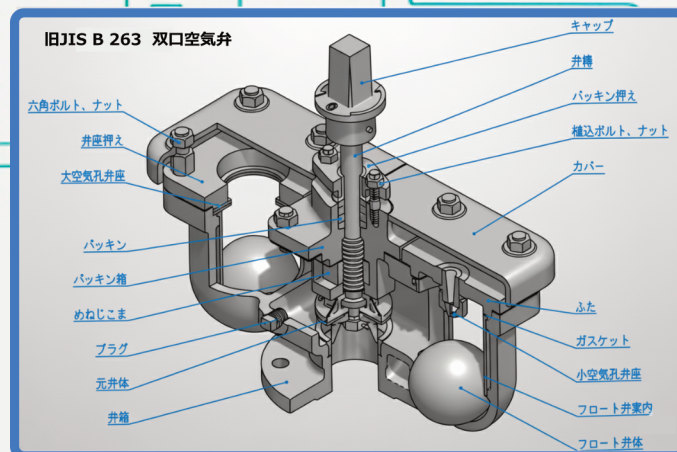

千代田工業株式会社 | 〒532-0003 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
☎ 06-6358-3541 | 📠 06-6358-3367 |
✉ chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp / chiyodakogyo@gmail.com
💬 お気軽にご相談ください！